


แผนผังห้องสำนักงานของกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

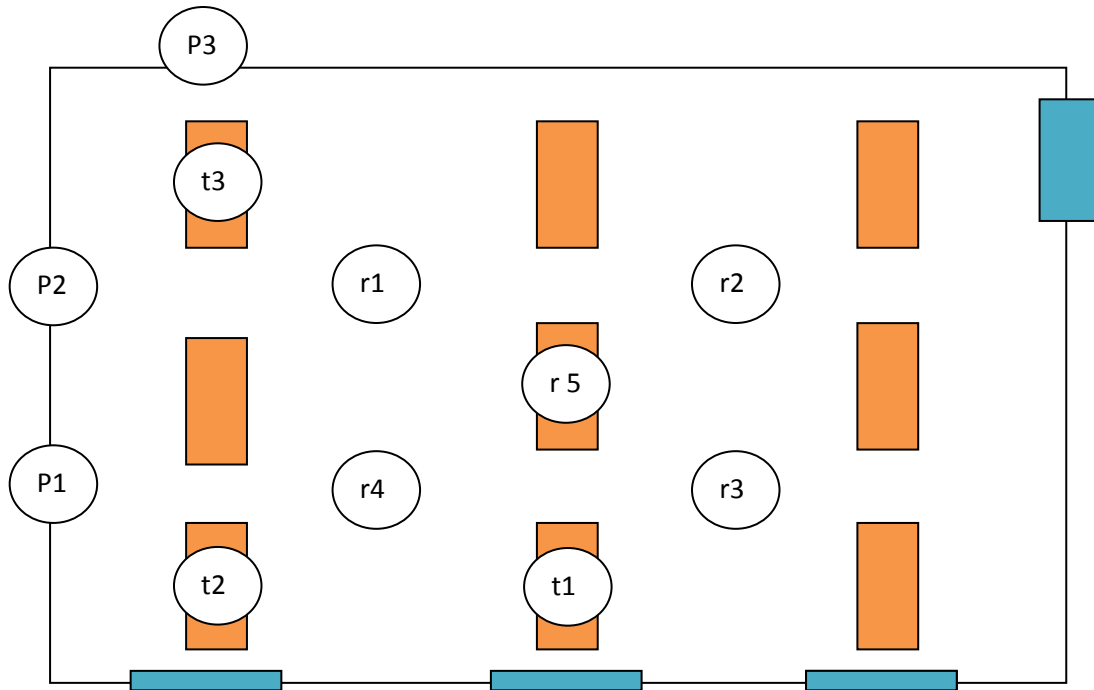


- หมายเหตุ : ○ ตำแหน่งการวัดแสง
 □ ตำแหน่งหลอดไฟ
 ■ ประตูและหน้าต่าง

ตารางค่าวัดความเข้มแสงในห้องสำนักงานของกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ตำแหน่ง		
	P (Lax)	t (Lax)	r (Lax)
1	92	378	120
2	49	425	132
3	35	348	117
4	-	-	137
5	-	-	341

จากการตรวจวัดค่าความเข้มแสงในบริเวณห้องสำนักงานของกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่ามีค่าความเข้มแสงต่ำกว่ามาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐาน ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง โดยค่ามาตรฐานสำหรับบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์สำนักงาน ลักษณะงานใช้ในรูปแบบสำนักงาน เขียนแบบ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 300 (ลักซ์) และให้จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด 150 (ลักซ์)

แผนผังห้องสำนักงานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และสนับสนุนเขตสุขภาพ

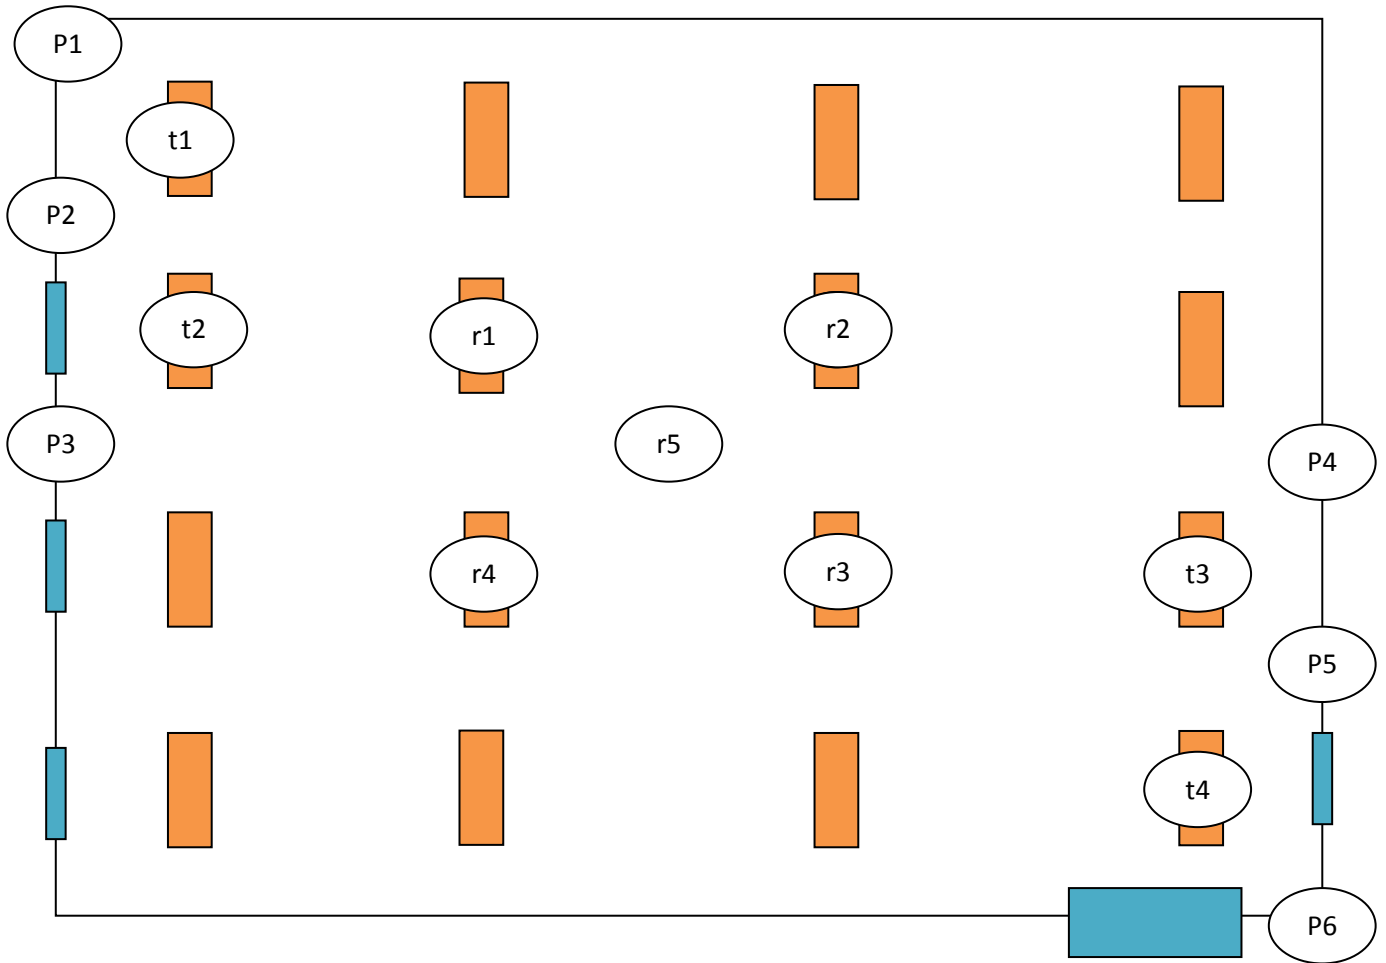


- หมายเหตุ :
- ตำแหน่งการวัดแสง
 - ตำแหน่งหลอดไฟ
 - ประตูและหน้าต่าง

ตารางค่าวัดความเข้มแสงในห้องสำนักงานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และสนับสนุนเขตสุขภาพ

ลำดับ	ตำแหน่ง		
	P (Lax)	t (Lax)	r (Lax)
1	112	506	667
2	88	531	568
3	106	496	576
4	52	520	535
5	122	-	87
6	81	-	-

จากการตรวจวัดค่าความเข้มแสงในบริเวณห้องสำนักงานของห้องกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ และสนับสนุนเขตสุขภาพ ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่ามีค่าความเข้มแสงต่ำกว่ามาตรฐาน และสูงกว่ามาตรฐาน ของ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง โดยค่ามาตรฐานสำหรับบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์สำนักงาน ลักษณะงานใช้ใน รูปแบบสำนักงาน เขียนแบบ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 300 (ลักซ์) และให้จุด ที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด 150 (ลักซ์)

แผนผังห้องสำนักงานผู้อำนวยการ

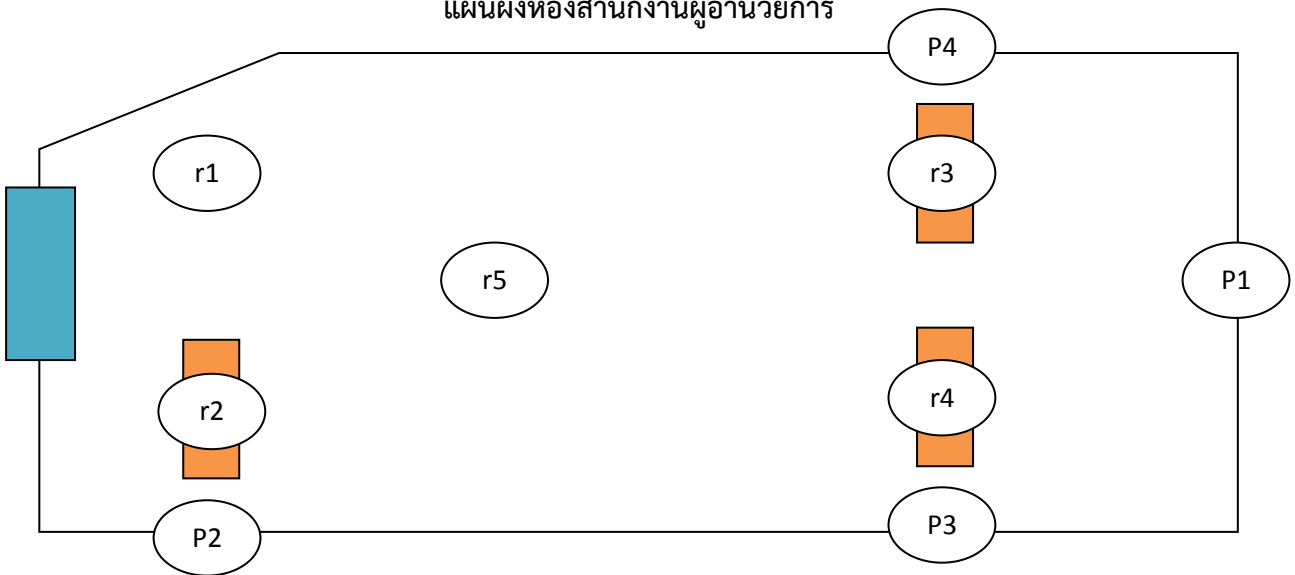

- หมายเหตุ :
- ตำแหน่งการวัดแสง
 - ตำแหน่งหลอดไฟ
 - ประตูและหน้าต่าง

ตารางค่าวัดความเข้มแสงในห้องสำนักงานผู้อำนวยการ

ลำดับ	ตำแหน่ง	
	P (Lax)	r (Lax)
1	86	54
2	29	465
3	92	510
4	104	546
5	-	89

จากการตรวจวัดค่าความเข้มแสงในบริเวณห้องสำนักงานของห้องผู้อำนวยการ ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่ามีค่าความเข้มแสงต่ำกว่ามาตรฐาน และสูงกว่ามาตรฐาน ของ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง โดยค่ามาตรฐานสำหรับบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์สำนักงาน ลักษณะงานใช้ในรูปแบบสำนักงาน เขียนแบบ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 300 (ลักซ์) และให้จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด 150 (ลักซ์)